


ABWASSERWERK DER STADT BLIESKASTEL




Anordnung von zusätzlichen Verbrauchszählern im Brauchwasserbereich
FÖRDERPROGRAMM „FREMDWASSERENTFLECHTUNG UND REGENWASSERNUTZUNG“

Anordnung der Zähler bei Einspeisung von Frischwasser vor der Druckerhöhung nach DIN 1988 „Freier Auslauf“.

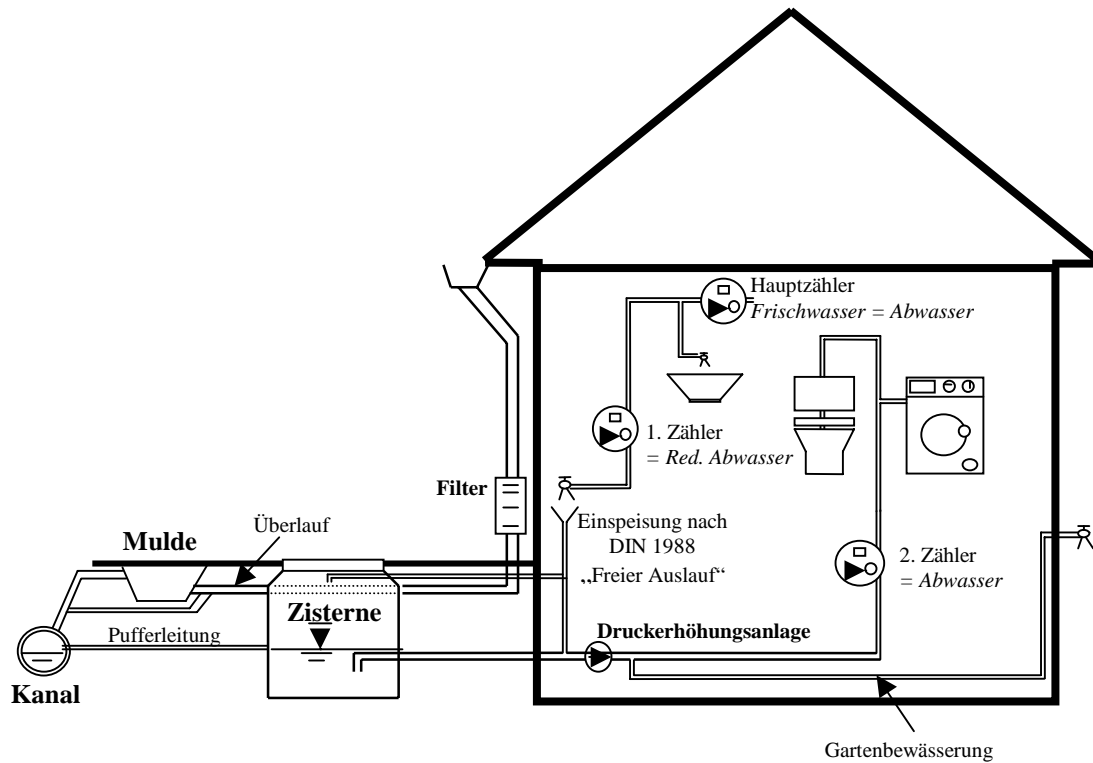

Abrechnung der Zähler:

Hauptzähler: Anzeige in m³ enthält die Gebühr für Frischwasser und Abwasser
 1. Zähler: Anzeige in m³ enthält die Gebührenverminderung für Abwasser
 2. Zähler: Anzeige in m³ enthält die Gebühr für Abwasser

Zähler	Berechnungsgrößen	Beispiel
 Hauptzähler Frischwasser + Abwasser	Grunddaten Zählerstand = Frischwassergebühr + Abwassergebühr	Anzeige = 60 m ³ 60 m ³ Frischwasser 60 m³ Abwasser
 1. Zähler = Red. Abwasser	Hauptzähler - 1. Zähler = Reduzierte Abwassermenge	Anzeige = 20 m ³ 60 m ³ Frischwasser 40 m³ Red. Abwasser
 2. Zähler = Abwasser	Reduzierte Abwassermenge + 2. Zähler = Abwassergebühr	Anzeige = 50 m ³ 60 m ³ Frischwasser 90 m³ Abwasser
	Ergebnis = „Modifizierte Abwassergebühr“	Abrechnung = 60 m ³ Frischwasser 90 m³ Abwasser